


Diagrama de conexiones para sistema de 24 V c.d. con DESACTIVACION MANUAL.



ACI-EMD2M

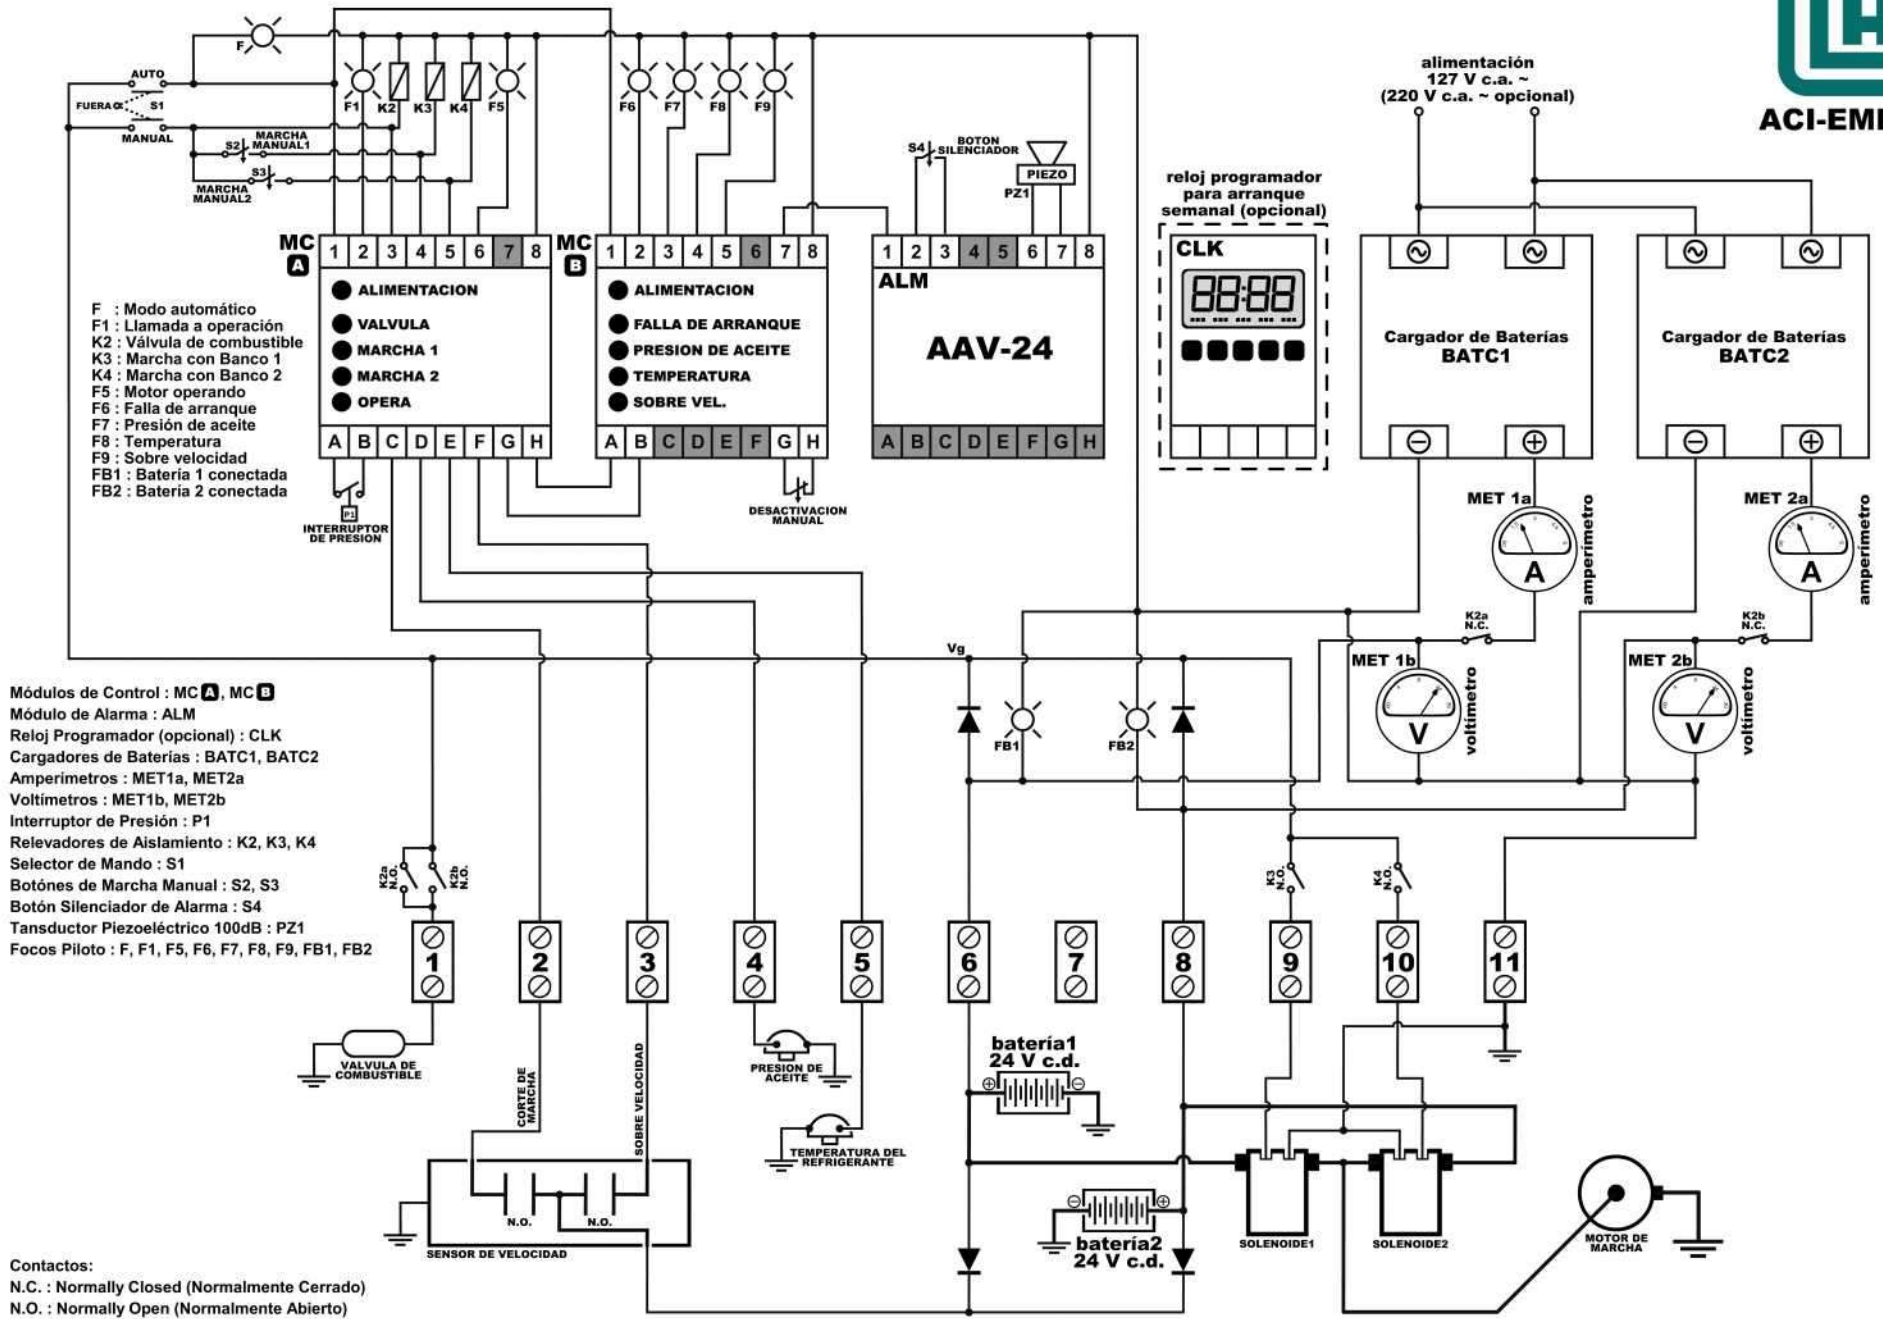

- Módulos de Control : MC **A**, MC **B**
 Módulo de Alarma : ALM
 Reloj Programador (opcional) : CLK
 Cargadores de Baterías : BATC1, BATC2
 Amperímetros : MET1a, MET2a
 Voltímetros : MET1b, MET2b
 Interruptor de Presión : P1
 Relevadores de Aislamiento : K2, K3, K4
 Selector de Mando : S1
 Botones de Marcha Manual : S2, S3
 Botón Silenciador de Alarma : S4
 Tansductor Piezoeléctrico 100dB : PZ1
 Focos Piloto : F, F1, F5, F6, F7, F8, F9, FB1, FB2

Contactos:
 N.C. : Normally Closed (Normalmente Cerrado)
 N.O. : Normally Open (Normalmente Abierto)